



9.4.2019

**Suomen
Vesien suojeluyhdistysten
Liitto ry**

www.vesiensojelu.fi

**SELVITYS NYKYISESTÄ
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ**

Ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut jätevesijärjestelmän selvitys, käyttö- ja hoito-ohjeet ja käyttö- ja huoltokirjanpito. Nämä on säilytettävä kiinteistöllä ja pyydettyäessä esitettävä/toimitettava viranomaiselle.

Päivämäärä:

KIINTEISTÖN OMISTAJA	Nimi																	
	Osoite																	
	Sähköposti	Puhelin virka-aikana																
KIINTEISTÖ	Kylä ja tilan RN:o	Tilan nimi																
	Osoite	Pinta-ala																
	Maaperä ☐ Kallio ☐ Hiekka ☐ Savi ☐ Turve ☐ Muu, mikä?																	
	Kiinteistö sijaitsee Pohjavesialueella ☐ Kyllä ☐ Ei Ranta-alueella ☐ Kyllä ☐ Ei Taajaan asutulla alueella ☐ Kyllä ☐ Ei Harvaan asutulla alueella ☐ Kyllä ☐ Ei																	
RAKENNUS	☐ Omakotitalo ☐ Vapaa-ajan asunto, käytetään n. kk/ v ☐ Sauna																	
	☐ Muu, mikä? _____																	
	Huoneistoala* m ² Asukkaiden määrä _ _ henkilöä Talousveden saanti ☐ Vesijohto ☐ Oma kaivo (kantamalla) ☐ Oma kaivo (pumpulla) ☐ Muu, mikä?																	
VARUSTEET jäteveeteeen vaikuttavat	☐ Uima-allas ☐ Poreallas ☐ Kylpyamme ☐ Suihku kpl ☐ Sauna ☐ Vesikäymälä ☐ Pyykinpesukone ☐ Astianpesukone ☐ Muu, mikä?																	
KÄYMÄLÄ	☐ Kompostikäymälä, Valmistaja _____ Malli _____ jossa virtsa ☐ kerätään umpisäiliöön m ³ , josta se viedään, minne? _____ ☐ haihdutetaan _____ ☐ Muu (esim. kuivakäymälä, huussi), mikä? _____ ☐ Vesikäymälä, kpl _____																	
JÄTEVESIEN KÄSITTELY	☐ Jätevedet johdetaan -osaisten saostussäiliön* kautta: ☐ Maasuodattamoon* ☐ Maahanimeyttämöön* ☐ Muualle, minne? _____ Suodattamon / imeyttämön rakentamisvuosi _____ Arvio pohjaveden etäisyydestä maanpinnasta* suodattamon / imeyttämön kohdalla: _____ m. ☐ Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön* ☐ Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön Umpisäiliöstä jätevedet viedään, minne? _____ Tyhjennysajoneuvo* pääsee metrin päähän umpisäiliöstä. Umpisäiliön materiaali ☐ Muovi ☐ Lasikuitu ☐ Muu, mikä? _____ Umpisäiliön tilavuus m ³ , ja valmistamisvuosi _____ ☐ Mitään jätevesiä ei johdeta umpisäiliöön ☐ Kiinteistökohtainen pienpuhdistamo* Valmistaja _____ Malli _____ ☐ Tehdasvalmisteen pakettisuodatin* Valmistaja _____ Malli _____ ☐ Jokin muu, mikä?																	
JÄTEVEDEN JOHTAMINEN	Puhdistukseen tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa näyte. ☐ Kyllä ☐ Ei ☐ Vain tulevasta ☐ Vain lähtevästä Puhdistettu jätevesi johdetaan ☐ Maahan ☐ Ojaan ☐ Muualle, minne?																	
SUOJA-ETÄISYYDET	<table><thead><tr><th></th><th>Jätevesien käsittelypaikka</th><th>Puhdistetun jäteveden purkupaikka</th></tr></thead><tbody><tr><td>Etäisyys lähinaapurin asuin- tms. rakennukseen</td><td>m</td><td>m</td></tr><tr><td>Etäisyys lähimmästä tonttirajasta</td><td>m</td><td>m</td></tr><tr><td>Etäisyys lähimmästä talousvesikaivosta / vedenottamosta</td><td>m</td><td>m</td></tr><tr><td>Etäisyys vesistöstä (puro, joki, järvi tai meri)</td><td>m</td><td>m</td></tr></tbody></table>				Jätevesien käsittelypaikka	Puhdistetun jäteveden purkupaikka	Etäisyys lähinaapurin asuin- tms. rakennukseen	m	m	Etäisyys lähimmästä tonttirajasta	m	m	Etäisyys lähimmästä talousvesikaivosta / vedenottamosta	m	m	Etäisyys vesistöstä (puro, joki, järvi tai meri)	m	m
	Jätevesien käsittelypaikka	Puhdistetun jäteveden purkupaikka																
Etäisyys lähinaapurin asuin- tms. rakennukseen	m	m																
Etäisyys lähimmästä tonttirajasta	m	m																
Etäisyys lähimmästä talousvesikaivosta / vedenottamosta	m	m																
Etäisyys vesistöstä (puro, joki, järvi tai meri)	m	m																
LIITTEET	☐ Asemapiirustus* kpl (esim. mittakaavassa 1:500 tai 1:1000. Piirroksen merkittävä selvästi mm. rakennusten, lähimpien kaivojen (n. 150 m etäisyydelle) sekä kaikkien jätevesijärjestelmään liittyvien rakenteiden ja purkupaikan ja ojan sijainnit.) ☐ Muut liitteet kpl mm. käyttö- ja huolto-ohjeet ja toimenpidepäiväkirja																	
TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN	Tämän jätevesijärjestelmän selvityksen ja käyttö- ja huolto-ohjeiden sekä toimenpidepäiväkirjan tulee olla ajan tasalla. Mikäli jätevesijärjestelmään tai muuhun siihen vaikuttavaan tehdään muutoksia, on muutosten käytävä ilmi näistä asiakirjoista. Nämä asiakirjat on säilytettävä kiinteistöllä ja ne on pyydettyäessä esitettävä/toimitettava viranomaiselle.																	


*OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ

TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA: Toimenpidepäiväkirjaan kirjataan jätevesijärjestelmän tarkastukset, huollot, hoito ja mahdolliset havaitut puutteet ja viat sekä niiden korjaukset. Tavallinen ruutuvihko on hyvä päiväkirjana.


Esimerkki toimenpidepäiväkirjasta ja siihen tehtävistä merkinnöistä

Päiväys	Toimenpide (säiliön tyhjennys, huolto, tarkastus tms. ja sen tekijä). Kuitit on myös säilytettävä.
2.4.2019	Jätevesijärjestelmän selvitys tehty ja käyttö- ja huolto-ohjeet haettu www.jatevesi.fi -sivuilla, Matti Meikäläinen
5.4.2019	Saostussäiliöiden tyhjennys ja täyttö puhtaalla vedellä, Oy LokaFirma Ab, kuitti liitteenä
5.4.2019	Saostussäiliön T-kappale rikki
6.4.2019	Saostussäiliön T-kappaleen korjaus, LVI-Korjaus Oy, kuitti liitteenä

ASEMAPIIRUSTUS: Jos kiinteistöllä on asemapiirustus (kartta kiinteistöstä), jossa käy ilmi jätevesijärjestelmän sijainti kiinteistöllä, laitetaan tästä kopio selvityksen liitteeksi. Jos asemapiirustuksessa ei ole jätevesijärjestelmän sijaintia, niin piirustuksen kopioon piirretään sijainnit. Jos asemapiirustusta ei ole niin sellaisen voi itse piirtää esim. A3-kokoiselle paperille. Esim.

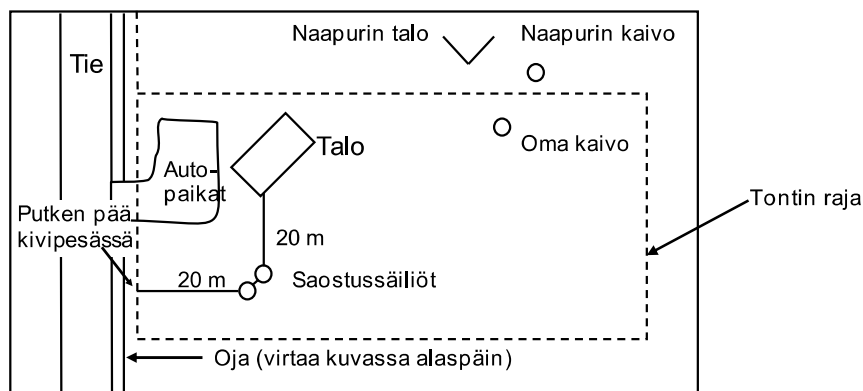

MAASUODATTAMO JA MAAHANIMEYTTÄMÖ:

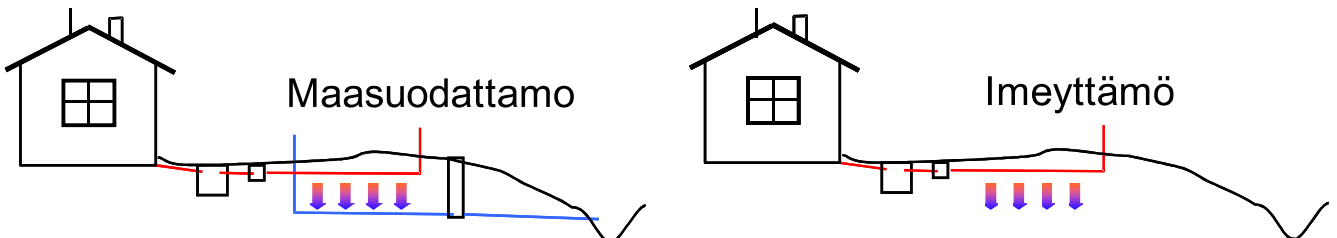

SANOJEN SELITYKSIÄ

Huoneistoala	Rakennuksen sisätilojen pinta-ala.
Umpisäiliö	Jäteveden ja lietteen tilapäiseen varastointiin tarkoitettu vesitiivis säiliö.
Tyhjennysajoneuvo	Loka-auto tai jokin muu ajoneuvo, jolla liete ja jätevesi kuljetetaan kunnan määräysten mukaisesti käsiteltäväksi.
Saostussäiliö	Yksi- tai useampiosainen vesitiivis jäteveden käsittely, joka erottaa jätevedestä vettä ras-kaammat ja kevyemmät aineet. (vanha nimitys sakokaivo)
Maasuodattamo	Käsittely, jossa esikäsittelyjätevesi suodatetaan rakennetun (muusta maaperästä vesitiiviisti erotetun) maakerroksen läpi ja kootaan putkistolla edelleen johdettavaksi.
Maahanimeyttämö	Käsittely, jossa jätevesi imeytetään maaperään, josta se kulkeutuu pohjaveteen.
Pohjaveden etäisyys maanpinnasta	Arvion pohjaveden etäisyydestä maanpinnasta voi tehdä esim. kiinteistön rengaskaivon avulla: kuinka kaukana maanpinnasta veden pinta kaivossa on, kun kaivossa on todella hyvin vettä.
Pienpuhdistamo	Käsittelylaite, jossa jätevesi johdetaan laitteeseen, joka perustuu kemiallisiin, fysikaalisiin, biologisiin prosesseihin ja/tai niiden yhdistelmiin.
Pakettisuodatin	Käsittelylaite, jossa jätevettä puhdistetaan suodattamalla se jonkin materiaalin läpi.
Säännöllinen hoito ja huolto	Jätevesijärjestelmä vaatii hoitoa ja huoltoa sekä ohjeet näille. Lisäksi on ohjeiden tekijän lisättävä kohteita tarpeen mukaan. Ohjeiden mukaisella hoidolla ja huollolla varmistetaan, että järjestelmä toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisää tietoa ja käyttö- ja huolto-ohjeita: www.vesiensuojelu.fi/jatevesi